


Schnitt

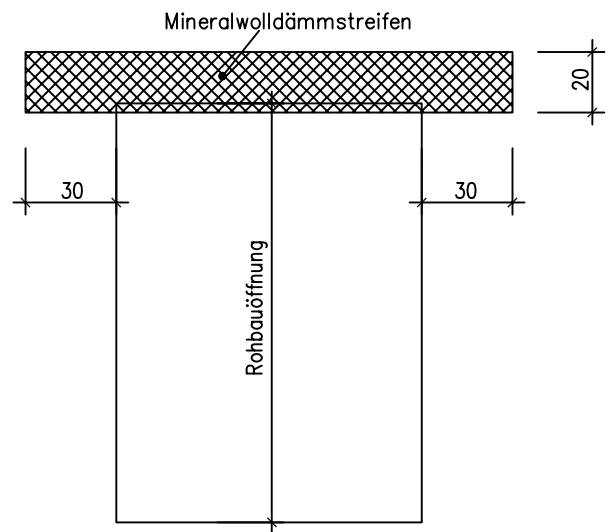

Ansicht Fenster von Aussen

Bei Dämmstoffdicken >100 mm bis max. 200 mm darf die Ausführung von Mineralwollschürzen oberhalb jeder Öffnung entfallen, wenn mindestens in jedem 2-ten Geschoss ein horizontal um das Gebäude laufender Brandriegel angeordnet wird.

Der Brandriegel muss aus einem mind. 200 mm hohen, vollflächig angeklebten Mineralwolle-Lamellenstreifen (DIN EN 13501-1) bestehen.

Weitere Informationen können der Broschüre "Technische Systeminfo 6" Wärmedämmverbundsysteme zum Thema Brandschutz entnommen werden, zu beziehen beim Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme e.V. unter www.fachverband-wdvs.de

